
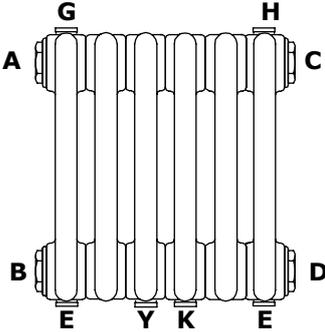


### LEGENDĂ

	<b>Diafragmă mobilă</b>		<b>A</b> = Dop în partea de sus stânga
	<b>Diafragmă sudată</b>		<b>B</b> = Dop în partea de jos stânga
	<b>Intrare apă</b>		<b>C</b> = Dop în partea de sus dreapta
	<b>Ieșire apă</b>		<b>D</b> = Dop în partea de jos dreapta
	<b>Dop de 1/2"</b>		<b>E</b> = Mufe de 1/2" jos stânga
	<b>Mufă de 1/2" sudată</b>		<b>F</b> = Mufe de 1/2" jos dreapta
	<b>Aerisitor 1/2"</b>		<b>G</b> = Mufe de 1/2" sus stânga
			<b>H</b> = Mufe de 1/2" sus dreapta
		<b>Y</b> = Mufe de 1/2 pas 50 mm, partea de jos	
		<b>K</b> = Mufe de 1/2 pas 50 mm, partea de jos	


### Conexiuni laterale

#### Cod 02

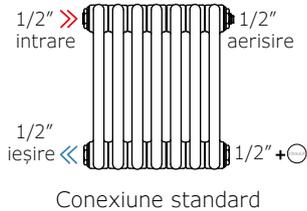


### Conexiuni în partea de jos

#### Cod 02

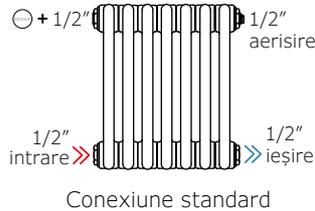

### Conexiuni contrapuse


#### Cod 02

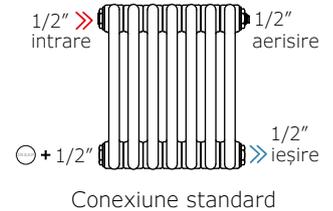

Pentru ansamblurile TESI cu înălțimea mai mare de 1000 mm sau pentru cele cu mai puțin de 15 elemente recomandăm să utilizați diafragmă.


### Conexiuni contrapuse cu diafragmă standard

#### Cod 08

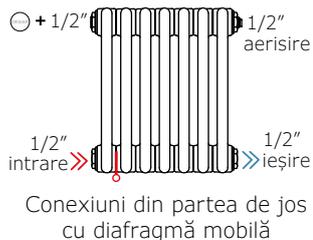


### Conexiuni în partea de sus cu diafragmă sudată

#### Cod 12

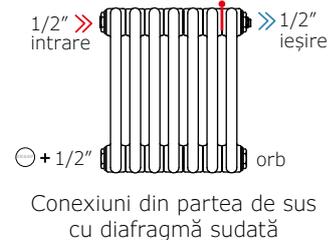


### Conexiuni contrapuse cu diafragmă standard și sudată



#### Cod 14

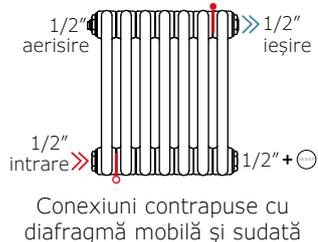


#### Kod 15

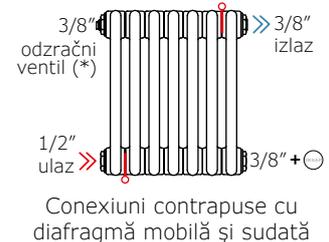

## Conexiuni monotub horizontale

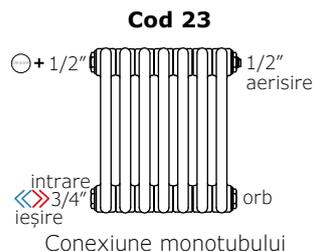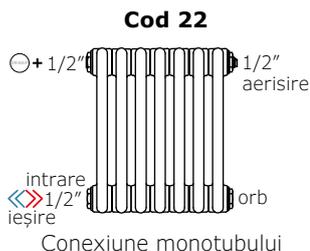

## Conexiune personalizată de client









Sunt posibile alte configurații cu diametre de reducere diferite: 1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; orb

**INDICAȚI ÎNTOTDEAUNA POZIȚIA REDUCȚIILOR**

- Reducțiile de 1/2 sau 3/8, cu cap înecat și locaș hexagonal (pentru cheie Allen de 8 mm) sunt dotate cu un capac din ABS marcat IRSAP. Finisajul se armonizează cu designul caloriferului și este alb pentru caloriferele de culoare Alb standard, cromat pentru caloriferele colorate.

## TESI cu mufe și dopuri montate






## Conexiune monotub VERTICAL cu mufă sudată Cod. 24

Această conexiune hidraulică nu se aplică modelului TESI2. Pentru caloriferul TESI2 solicitați conexiunea hidraulică cu filet 1/2". Poate fi aplicată modelelor TESI 4 și TESI 6 prin intermediul unei sonde flexibile.

**ATENȚIE:** configurațiile Cod.18 și 19 nu sunt adecvate pentru introducerea supapei integrate. Pentru introducerea supapei integrate vezi configurația Cod. 25, 26 și 52.

## TESI cu ventil încorporat și mufe în partea de jos

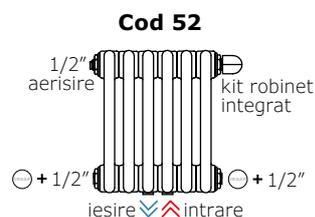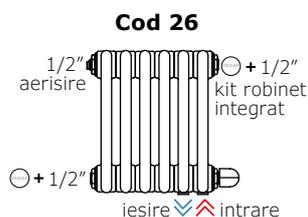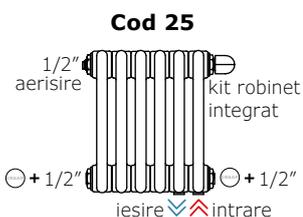

Configurațiile COD. 25, 26 și 52 includ:

- 1 aerisitor 1/2" cromat orientabil;
- 2 dopuri 1/2" cromate ascunse, cu capac.

Pentru aceste configurații este disponibil, ca accesoriu, un cap termostatic (vezi pag. 536).